




INSTALLATION
INSTALLAZIONE
INSTALLATIE
ASENNUS

Standkonsole | T-support | Console à sceller | Console verticale | Staande console | Lattiakannatin

» SK 1

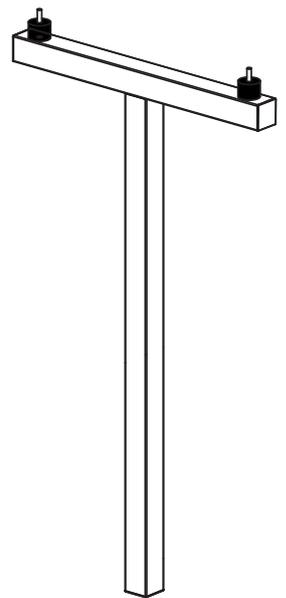

1. Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument richtet sich an den Fachhandwerker.

Hinweis
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Mitgeltende Dokumente

Hinweis
Bedienungs- und Installationsanleitungen der Wärmepumpe


Hinweis
Informationen zu „Kundendienst und Garantie“ und „Umwelt und Recycling“ entnehmen Sie der Bedienungs- und Installationsanleitung des Gerätes.

1.2 Maßeinheiten

Hinweis
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Gerätebeschreibung

Abmaße

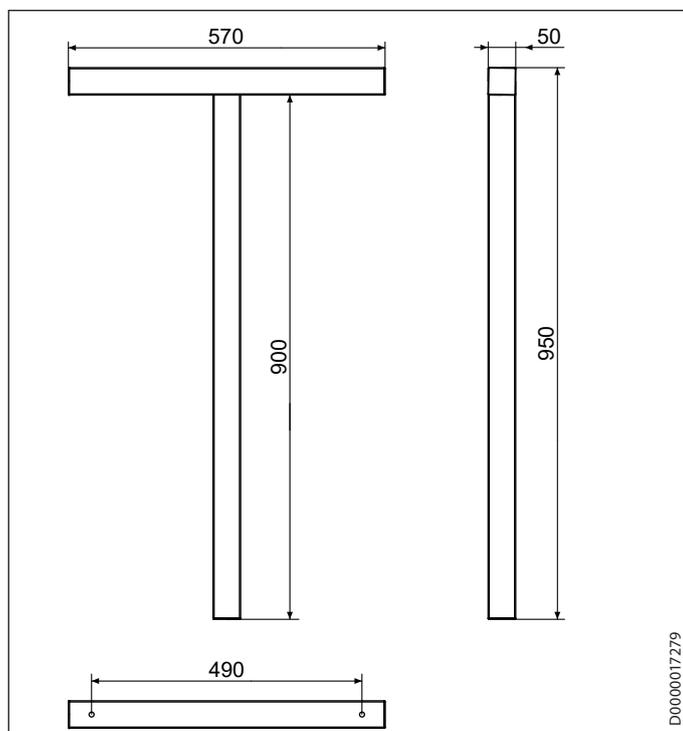


2.1 Lieferumfang

- 2x Konsolenträger
- 4x Gewindestange M8x80
- 4x Mutter M8
- 4x Unterlegscheibe
- 4x Schwingungsdämpfer mit Gewindeansatz ($\varnothing = 40$ mm, $h = 40$ mm)
- 1x Montageschablone

3. Vorbereitungen


Sachschaden
Beachten Sie die maximale Belastbarkeit der Konsole (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).

Hinweis
Beachten Sie beim Ausheben der Fundamentlöcher die notwendigen Abstandsmaße.

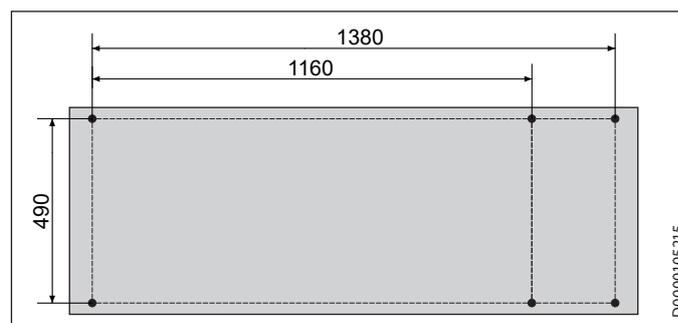

Entnehmen Sie aus der folgenden Tabelle die Abstandsmaße der Befestigungslöcher.

Gerät	Abstandsmaß
WPL-A 05 HK 230 Premium	1160
WPL-A 07 HK 230 Premium	1160
WPL 15 A(C)S	1160
WPL 20 A(C)	1380
WPL 25 A(C)(S)	1380
WPL-A 09 HK 400 Plus	1380
WPL- A 12 HK 400 Plus	1380
WPL 15 A2W C Premium	1160
WPL 25 A2W C Premium	1380
HPA-O 05.1 CS Premium	1160
HPA-O 07.1 CS Premium	1160
HPA-O 7 (C)S Premium	1160
HPA-O 10 (C) Premium	1380
HPA-O 13 (C)(S) Premium	1380
TTL 5.6 ACS	1160
TTL 7.6 ACS	1160
TTL 15 A(C)S	1160
TTL 20 A(C)	1380
TTL 25 A(C)	1380
TTL 9.5 AC	1380
TTL 12.5 AC	1380

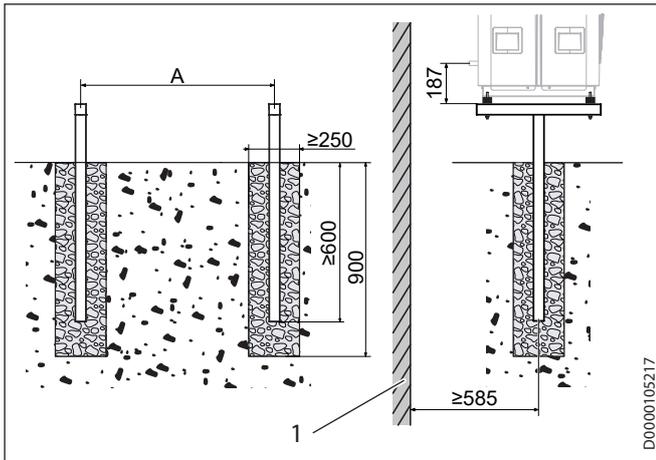


A Abstandsmaß Konsolenträger

1 Gebäudewand

- Heben Sie zwei Fundamentlöcher aus. Beachten Sie die Maße.

4. Montage

4.1 Standkonsole

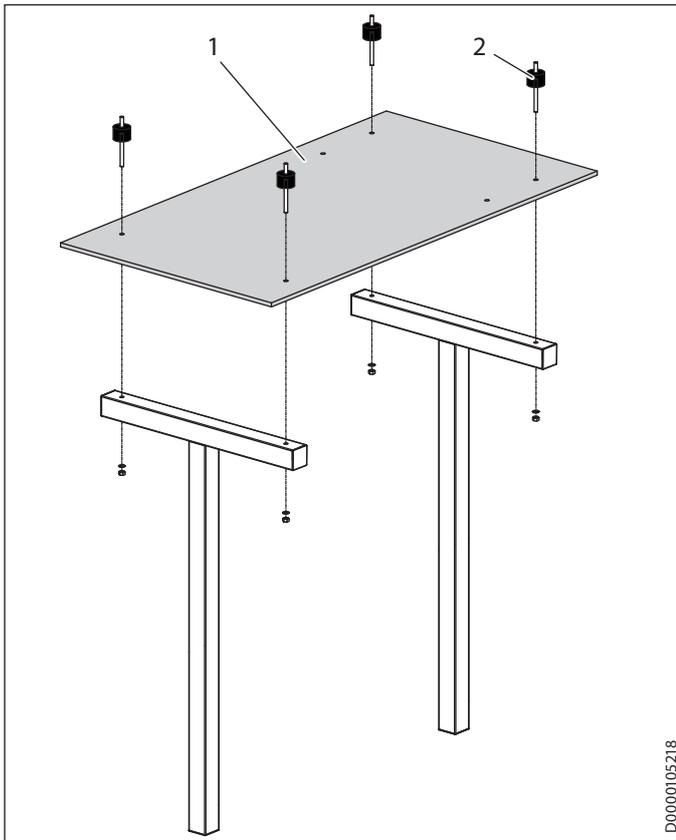

1 Montageschablone

2 Schwingungsdämpfer mit eingeschraubter Gewindestange


- Schrauben Sie die Gewindestangen bis zum Anschlag in die Schwingungsdämpfer hinein.
- Legen Sie die Montageschablone auf die Konsolenträger.



Hinweis

Durch Aufsetzen der Montageschablone wird die Konsole in der richtigen Position gehalten.

- Führen Sie die Schwingungsdämpfer mit den Gewindestangen durch die Montageschablone in die Konsolenträger ein.
- Kontern Sie die Gewindestangen an der Unterseite der Konsolenträger mithilfe der Muttern.
- Ziehen Sie die Muttern mit der Hand fest.

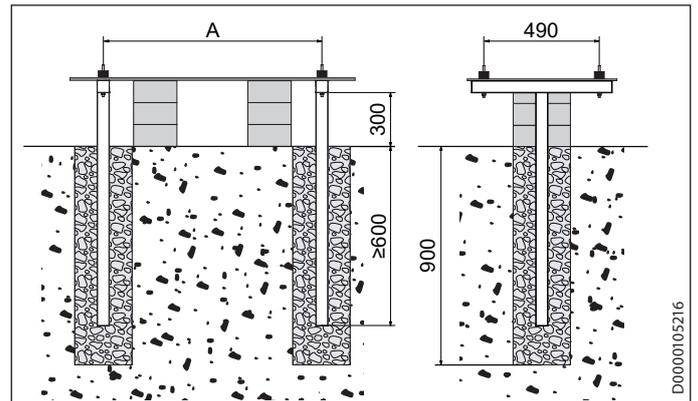

A Abstandsmaß Konsolenträger

- Setzen Sie die Konsolenträger in die Fundamentlöcher ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Konsolenträger in der geforderten Höhe aus dem Boden herausragen.
- Setzen Sie hierzu geeignete Abstandhalter, z. B. Ziegelsteine, unter die Montageschablone. Positionieren Sie die Abstandhalter so, dass sich die Montageschablone nicht durchbiegt.
- Prüfen Sie die richtige Ausrichtung der Standkonsole mithilfe einer Wasserwaage.
- Richten Sie die Standkonsole bei Bedarf durch Verschieben der Abstandhalter aus.
- Wählen Sie einen geeigneten Betontyp. Stellen Sie sicher, dass der Beton für Edelstahl geeignet ist.
- Füllen Sie Beton in die Fundamentlöcher ein.
- Verdichten Sie den Beton.




Sachschaden

Lassen Sie den Beton aushärten. Beachten Sie die Hinweise des Betonherstellers.

- Entfernen Sie die Schwingungsdämpfer, die Montageschablone und die Abstandhalter.

4.2 Wärmepumpe

- ▶ Schrauben Sie die Gerätefüße vom Außengerät ab und entsorgen Sie die Gerätefüße.

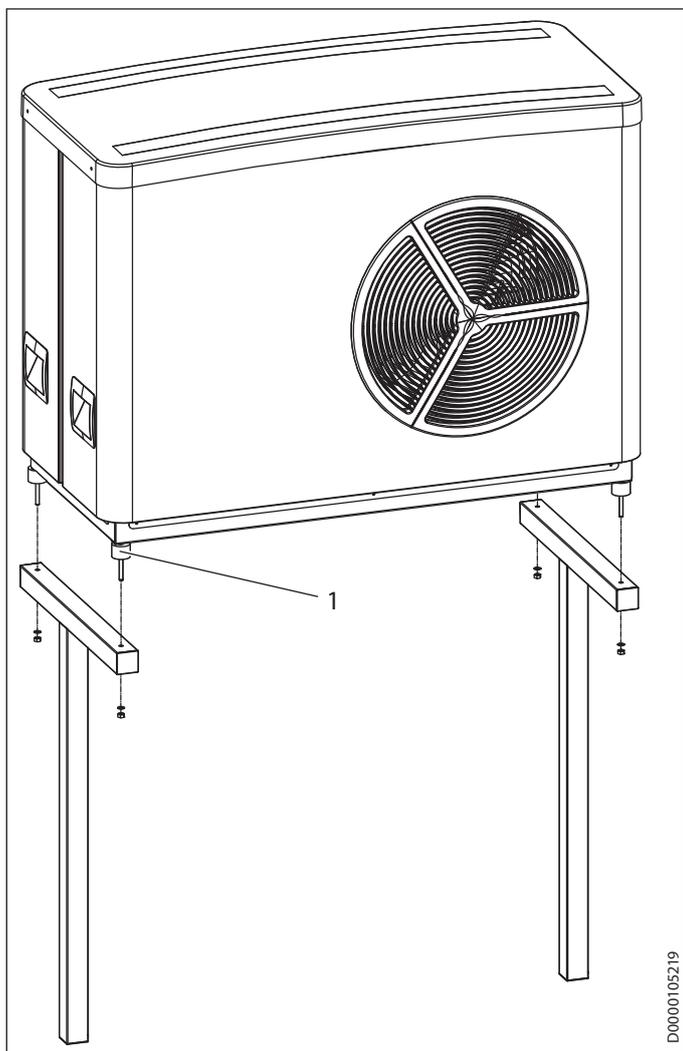

1 Eingeschraubter Schwingungsdämpfer mit Gewindestange

- ▶ Schrauben Sie die Schwingungsdämpfer in der dargestellten Position in das Außengerät hinein.
- ▶ Setzen Sie das Außengerät auf die Standkonsole, führen Sie dazu die Gewindestangen der Schwingungsdämpfer in die Konsolenträger ein.
- ▶ Kontern Sie die Gewindestangen an der Unterseite der Konsolenträger mithilfe der Muttern.
- ▶ Ziehen Sie die Muttern mit der Hand fest.

5. Technische Daten

5.1 Datentabelle

		SK 1
		232964
Höhe	mm	950
Tiefe	mm	570

1. General information

This document is intended for qualified contractors.

Note
Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference. Pass on these instructions to a new user if required.

1.1 Other applicable documents

Heat pump operating and installation instructions


Note
Please see appliance operating and installation instructions for information on the "Guarantee" and "Environment and recycling".

1.2 Units of measurement

Note
All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Appliance description

Dimensions

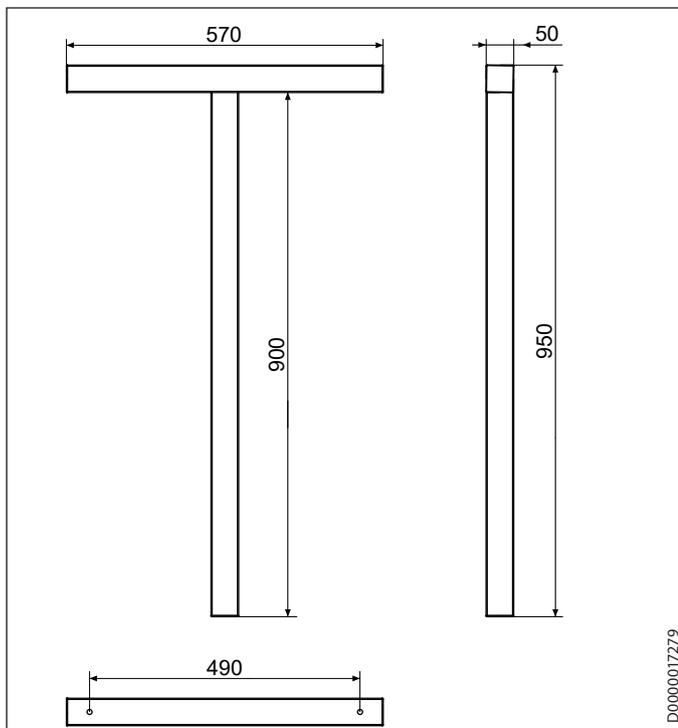


2.1 Standard delivery

- 2x Lower supports
- 4x Threaded rod M8x80
- 4x M8 nut
- 4x Washer
- 4x Anti-vibration mount with threaded protrusion (Ø = 40 mm, h = 40 mm)
- 1x installation template

3. Preparation


Material losses
Note the maximum load bearing capacity of the support (see chapter "Specification / Data table").

Note
When digging the foundations, observe the required clearance dimensions.

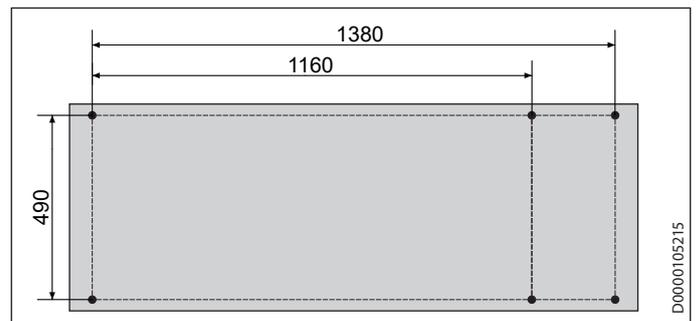

► See the following table for the correct spacing between fixing holes.

Appliance	Clearance dimension
WPL-A 05 HK 230 Premium	1160
WPL-A 07 HK 230 Premium	1160
WPL 15 A(C)S	1160
WPL 20 A(C)	1380
WPL 25 A(C)(S)	1380
WPL-A 09 HK 400 Plus	1380
WPL- A 12 HK 400 Plus	1380
WPL 15 A2W C Premium	1160
WPL 25 A2W C Premium	1380
HPA-O 05.1 CS Premium	1160
HPA-O 07.1 CS Premium	1160
HPA-O 7 (C)S Premium	1160
HPA-O 10 (C) Premium	1380
HPA-O 13 (C)(S) Premium	1380
TTL 5.6 ACS	1160
TTL 7.6 ACS	1160
TTL 15 A(C)S	1160
TTL 20 A(C)	1380
TTL 25 A(C)	1380
TTL 9.5 AC	1380
TTL 12.5 AC	1380

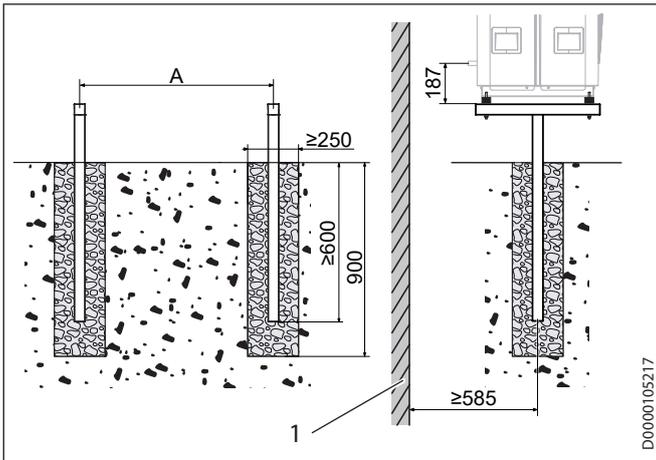

D0000105217


A Clearance dimension, lower supports

1 Wall of building

- ▶ Dig two foundation holes. Observe the specified dimensions.

4. Installation

4.1 T-support

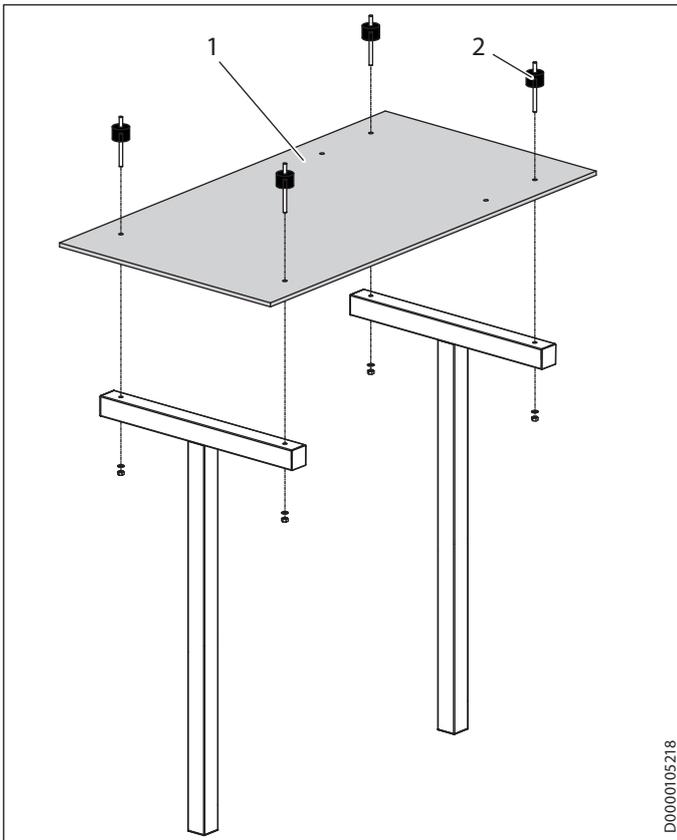

D0000105218

1 installation template

2 Anti-vibration mounts with inserted threaded pins


- ▶ Insert the threaded pins as far as they will go into the anti-vibration mounts.
- ▶ Position the installation template onto the lower supports.



Note

Positioning the installation template holds the bracket in its correct position.

- ▶ Insert the anti-vibration mounts with the threaded pins through the installation template into the lower supports.
- ▶ Counter the threaded pins from below the lower supports using the nuts.
- ▶ Tighten the nuts by hand.

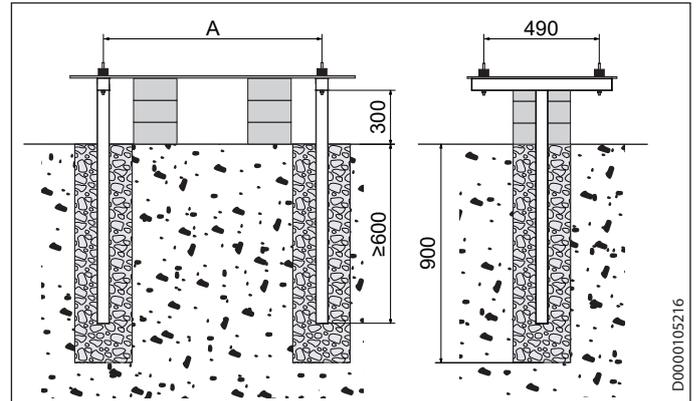

D0000105216

A Clearance dimension, lower supports

- ▶ Set the lower supports into the foundation holes.
- ▶ Ensure that the lower supports protrude the required height from the ground.
- ▶ To do so, place suitable spacers, for example bricks, under the installation template. Position the spacers so that the installation template does not sag.
- ▶ Check the T-support is horizontally and vertically level, using a spirit level.
- ▶ If required, level the T-support by moving the spacers.
- ▶ Select a suitable type of concrete. Ensure that the concrete is compatible with stainless steel.
- ▶ Fill the foundation holes with concrete.
- ▶ Consolidate the concrete.




Material losses

Let the concrete cure. Observe the concrete manufacturer's instructions.

- ▶ Remove the anti-vibration mounts, the installation template and the spacers.

4.2 Heat pump

- ▶ Undo the appliance feet from the outdoor unit and dispose of them.

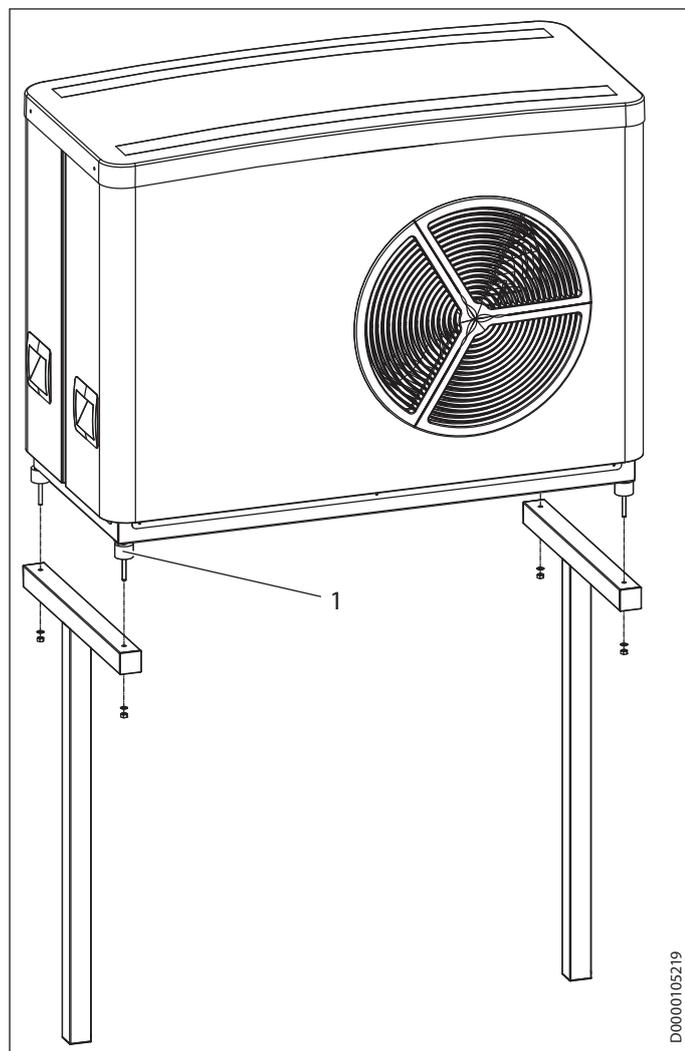

1 Inserted anti-vibration mount with threaded pin

- ▶ Screw the anti-vibration mounts into the outdoor unit in the positions shown.
- ▶ Position the outdoor unit onto the T-support. For this, insert the threaded pins of the anti-vibration mounts into the lower supports.
- ▶ Counter the threaded pins from below the lower supports using the nuts.
- ▶ Tighten the nuts by hand.

5. Specification

5.1 Data table

		SK 1
		232964
Height	mm	950
Depth	mm	570

1. Remarques générales

Ce document s'adresse à l'installateur.



Remarque

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement. Le cas échéant, remettez cette notice à tout nouvel utilisateur.

1.1 Documentation applicable



Instructions d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur



Remarque

Les informations « Garantie » et « Environnement et recyclage » sont disponibles dans les instructions d'utilisation et d'installation de l'appareil.

1.2 Unités de mesure




Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Description de l'appareil

Dimensions

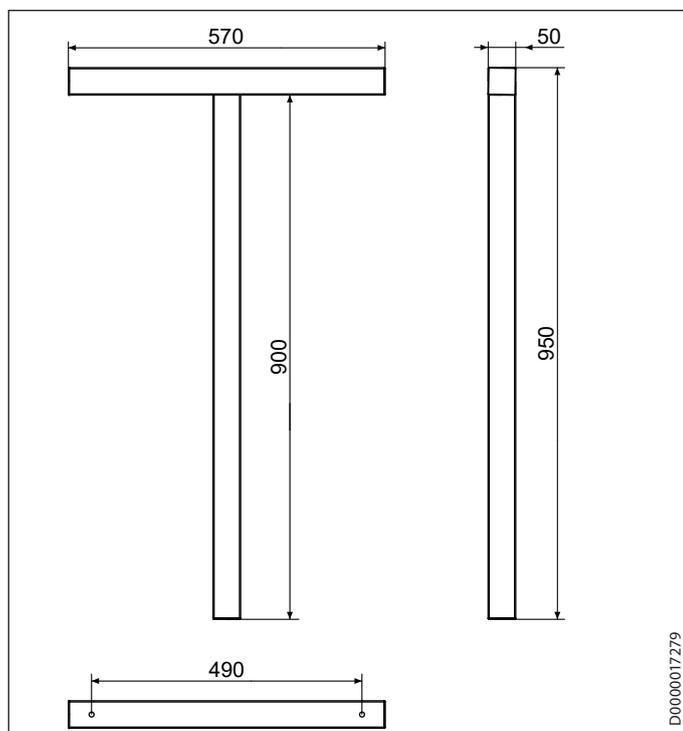

D0000017279

2.1 Fourniture

- 2x Pieds de console
- 4x Tige filetée M8x80
- 4x Écrou M8
- 4x rondelle
- 4x Tuyaux anti-vibratoires avec goujon ($\varnothing = 40$ mm, $h = 40$ mm)
- 1x Gabarit de montage

3. Travaux préparatoires




Dommages matériels

Tenez compte de la charge maximale admissible de la console (voir le chapitre « Données techniques / Tableau des données »).



Remarque


Veuillez respecter l'entraxe indiqué lors de l'exécution des trous de scellement.

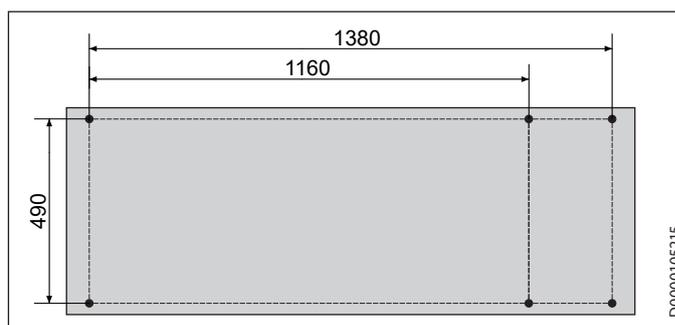

D0000105215

► Le tableau suivant indique les distances entre les trous de fixation.

Appareil	Distance
WPL-A 05 HK 230 Premium	1160
WPL-A 07 HK 230 Premium	1160
WPL 15 A(C)S	1160
WPL 20 A(C)	1380
WPL 25 A(C)(S)	1380
WPL-A 09 HK 400 Plus	1380
WPL- A 12 HK 400 Plus	1380
WPL 15 A2W C Premium	1160
WPL 25 A2W C Premium	1380
HPA-O 05.1 CS Premium	1160
HPA-O 07.1 CS Premium	1160
HPA-O 7 (C)S Premium	1160
HPA-O 10 (C) Premium	1380
HPA-O 13 (C)(S) Premium	1380
TTL 5.6 ACS	1160
TTL 7.6 ACS	1160
TTL 15 A(C)S	1160
TTL 20 A(C)	1380
TTL 25 A(C)	1380
TTL 9.5 AC	1380
TTL 12.5 AC	1380

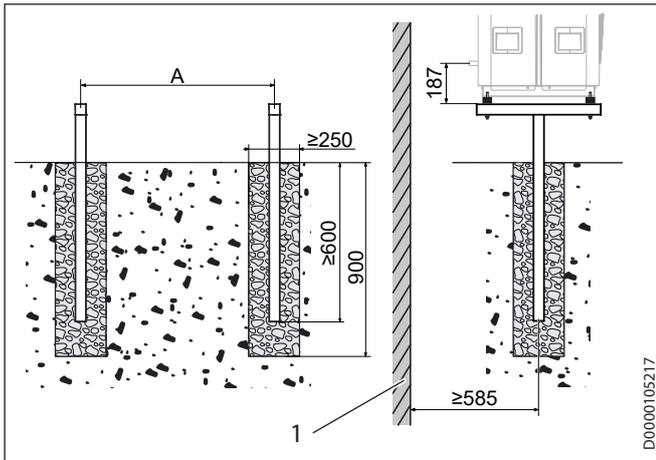


A Entraxe des pieds de console
1 Mur du bâtiment

- Creusez les trous de scellement. Tenez compte des cotes.

4. Montage

4.1 Console-socle

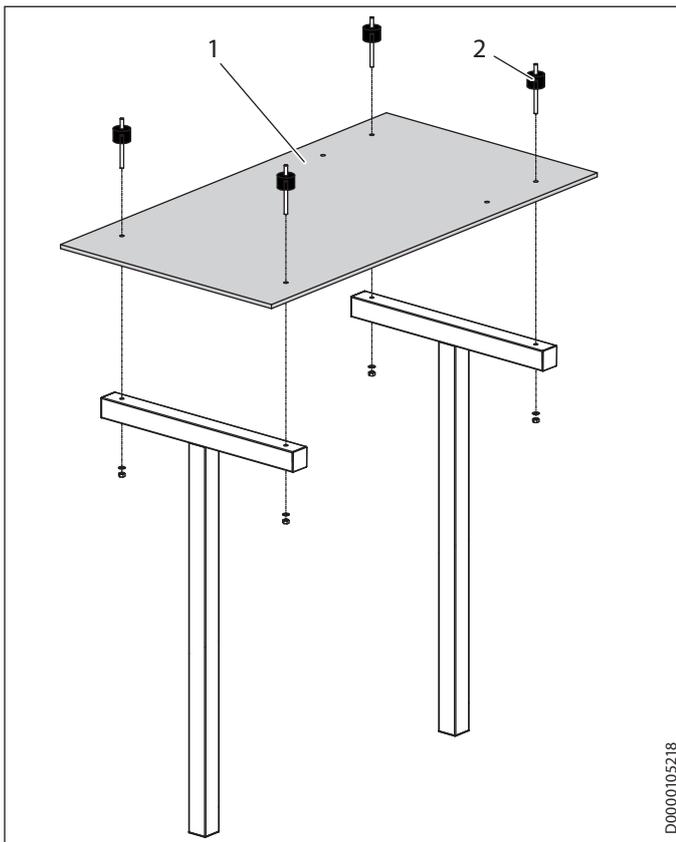


- 1 Gabarit de montage
2 Amortisseur de vibrations muni de sa tige filetée
- Vissez les tiges filetées dans les amortisseurs jusqu'en butée.
 - Posez le gabarit de montage sur les traverses de console.



Remarque

Celui-ci permet de maintenir la console dans la position correcte.

- Introduisez les tiges filetées des amortisseurs dans les trous des traverses de console au travers du gabarit de montage
- Vissez les écrous sur les tiges filetées sous la console.
- Serrez les écrous à la main.

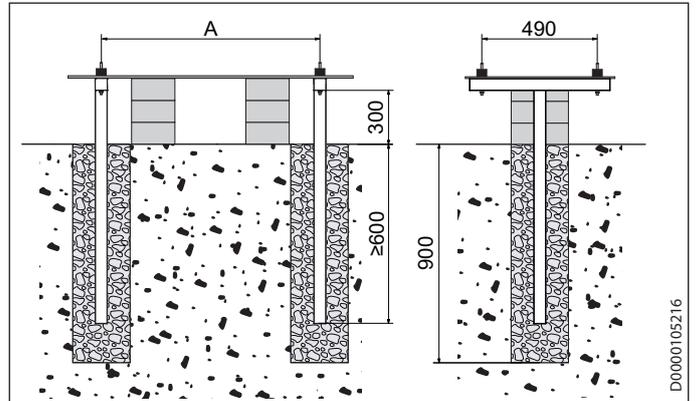

- A Entraxe des pieds de console
- Engagez les pieds de console dans les trous de scellement.
 - Assurez-vous que les traverses de console se situent à la bonne hauteur par rapport au sol.
 - Pour ce faire, placez des pièces d'écartement appropriées (des briques par exemple) sous le gabarit de montage. Positionnez les pièces d'écartement de manière à ce que le gabarit de montage ne se plie pas.
 - Vérifiez l'horizontalité de la console à l'aide d'un niveau.
 - Rectifiez éventuellement le positionnement de la console-socle en déplaçant les pièces d'écartement.
 - Choisissez le type de béton de scellement approprié. Assurez-vous que le béton est adapté à l'acier inoxydable.
 - Versez le béton dans les trous de scellement.
 - Compactez le béton.




! Dommages matériels

Laissez tirer le béton. Respectez les indications du fabricant du béton.

- Enlevez les tuyaux anti-vibrateurs, le gabarit de montage et les pièces d'écartement.

4.2 Pompe à chaleur

- ▶ Dévissez les pieds de l'appareil et mettez-les au rebut.

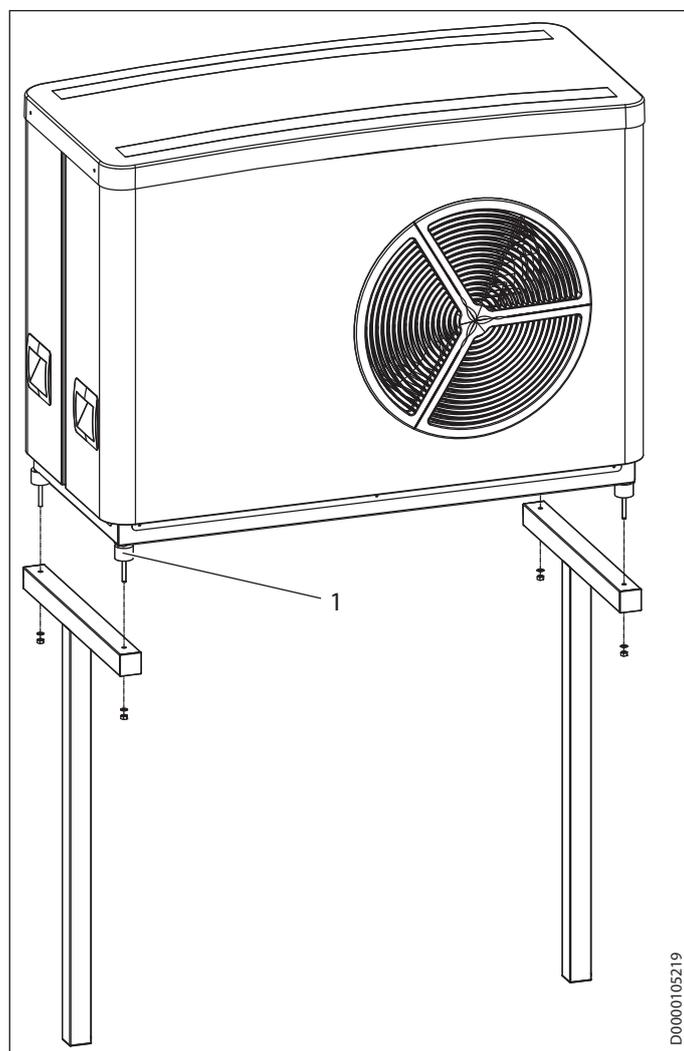

1 Amortisseur de vibrations avec tige filetée

- ▶ Vissez les tuyaux anti-vibratoires dans l'appareil extérieur dans la position indiquée.
- ▶ Posez l'appareil extérieur sur la console en introduisant les tiges filetées des amortisseurs dans les traverses.
- ▶ Vissez les écrous sur les tiges filetées sous la console.
- ▶ Serrez les écrous à la main.

5. Caractéristiques techniques

5.1 Tableau des données

		SK 1
		232964
Hauteur	mm	950
Profondeur	mm	570

1. Avvertenze generali

Questo documento si rivolge ai tecnici specializzati.



Avvertenza

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per un futuro riferimento. Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

1.1 Documenti di riferimento

Istruzioni di installazione e uso della pompa di calore



Avvertenza

Per le informazioni su "Garanzia" e "Ambiente e riciclaggio" fare riferimento alle Istruzioni di installazione e uso dell'apparecchio.

1.2 Unità di misura




Avvertenza

Tutte le misure sono riportate in millimetri, salvo diversa indicazione.

2. Descrizione dell'apparecchio

Misure

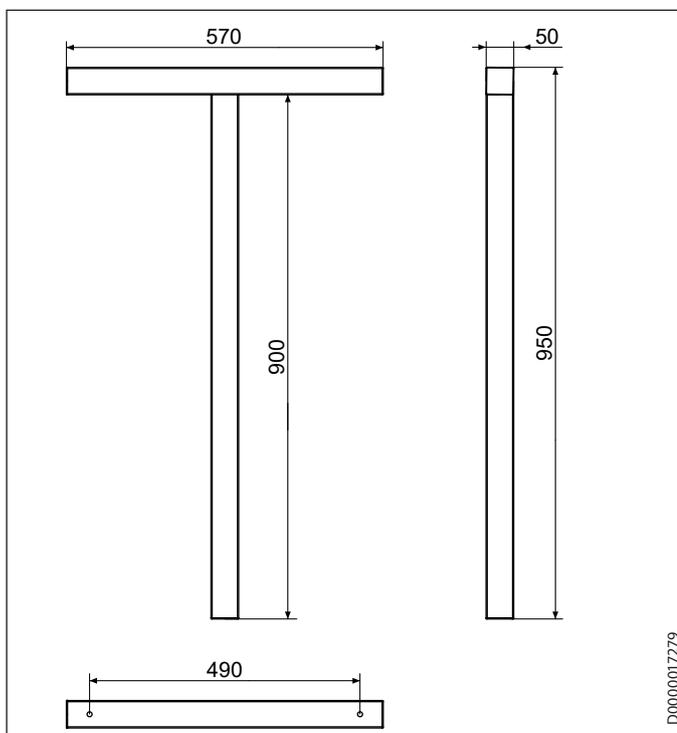

2.1 Contenuto della fornitura

- 2x Supporto per consolle
- 4x Asta filettata M8x80
- 4x Dado M8
- 4x rondella
- 4x Antivibranti con inserto filettato ($\varnothing = 40$ mm, $h = 40$ mm)
- 1x Dima di montaggio

3. Operazioni preliminari




Danni materiali

Osservare la capacità di carico massima della consolle (vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dati tecnici").




Avvertenza

Quando si praticano i fori nelle fondamenta, rispettare le distanze necessarie.

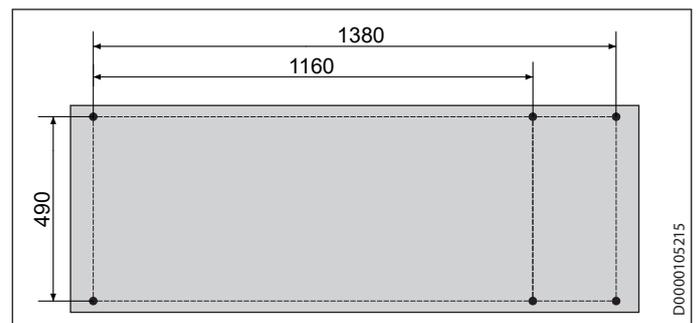

► Ricavare dalla seguente tabella le dimensioni della distanza del listello di montaggio.

Apparecchio	Dimensione distanza
WPL-A 05 HK 230 Premium	1160
WPL-A 07 HK 230 Premium	1160
WPL 15 A(C)S	1160
WPL 20 A(C)	1380
WPL 25 A(C)(S)	1380
WPL-A 09 HK 400 Plus	1380
WPL- A 12 HK 400 Plus	1380
WPL 15 A2W C Premium	1160
WPL 25 A2W C Premium	1380
HPA-O 05,1 CS Premium	1160
HPA-O 07,1 CS Premium	1160
HPA-O 7 (C)S Premium	1160
HPA-O 10 (C) Premium	1380
HPA-O 13 (C)(S) Premium	1380
TTL 5.6 ACS	1160
TTL 7.6 ACS	1160
TTL 15 A(C)S	1160
TTL 20 A(C)	1380
TTL 25 A(C)	1380
TTL 9.5 AC	1380
TTL 12.5 AC	1380

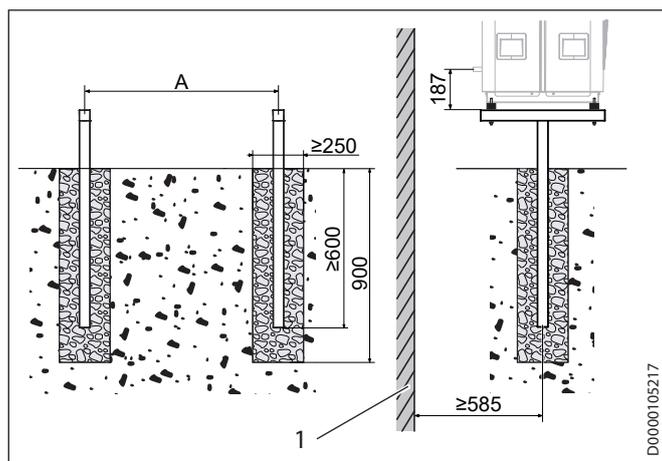


A Distanza supporti consolle
1 Parete edificio

- ▶ Praticare due fori nelle fondamenta. Rispettare le misure.

4. Montaggio


4.1 Consolle verticale

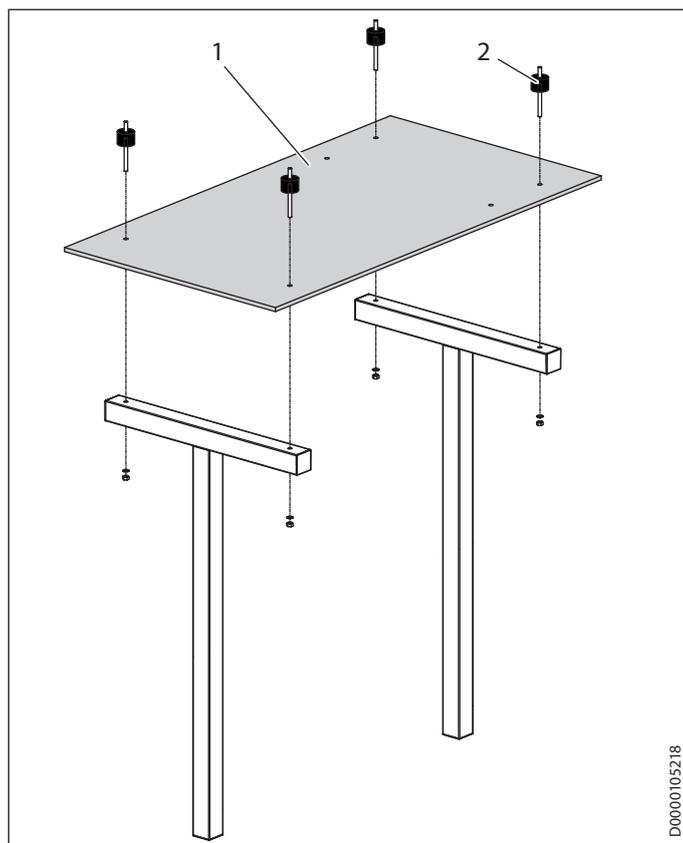

- 1 Dima di montaggio
2 Antivibranti con perno filettato avvitato
- ▶ Avvitare completamente i perni filettati negli antivibranti.
 - ▶ Appoggiare la dima di montaggio sui supporti della consolle.

Avvertenza
La dima di montaggio permette di tenere la consolle ferma nella posizione corretta.

- ▶ Introdurre gli antivibranti con i perni filettati attraverso la dima di montaggio fino all'interno dei supporti.
- ▶ Bloccare i perni filettati sul lato inferiore dei supporti utilizzando dei dadi.
- ▶ Serrare i dadi manualmente.

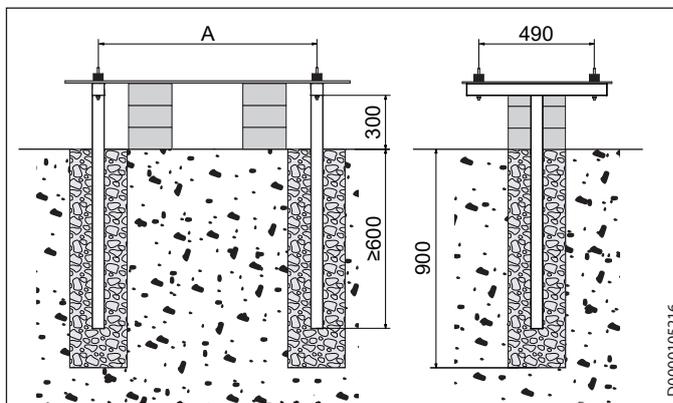

A Distanza supporti consolle


- ▶ Inserire i supporti della consolle nei fori praticati nelle fondamenta.
- ▶ Verificare che i supporti della consolle sporgano dal pavimento della misura richiesta.
- ▶ A tale scopo posizionare dei distanziali adeguati, ad es. dei mattoni, sotto la dima di montaggio. Posizionare i distanziali in modo che la dima di montaggio non si pieghi.
- ▶ Verificare che l'allineamento della consolle verticale sia regolare utilizzando una livella ad acqua.
- ▶ Se necessario, regolare la consolle spostando i distanziali.
- ▶ Scegliere un tipo di calcestruzzo adatto. Accertarsi che il calcestruzzo sia adatto all'acciaio inossidabile.
- ▶ Riempire con il calcestruzzo i fori praticati nelle fondamenta.
- ▶ Compattare il calcestruzzo.

! Danni materiali
Lasciare indurire il calcestruzzo. Seguire le istruzioni del produttore del calcestruzzo.

- ▶ Rimuovere gli antivibranti, la dima di montaggio e i distanziali.

4.2 Pompa calore

- ▶ Svitare i piedini dall'unità esterna e smaltirli.

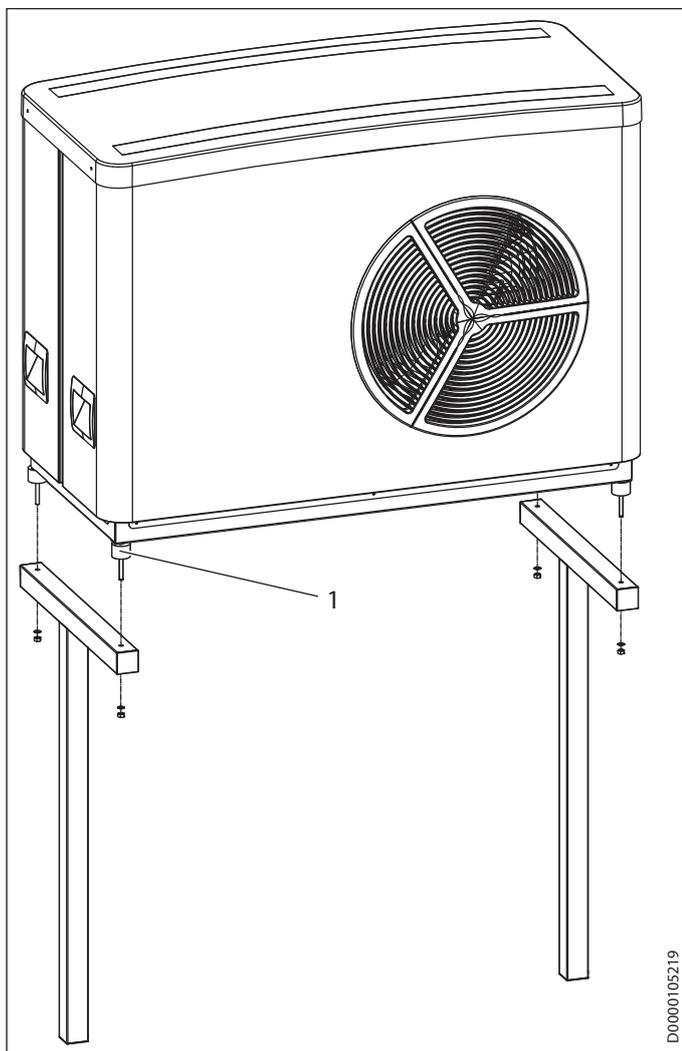

1 Antivibrante avvitato con perno filettato

- ▶ Avvitare gli antivibranti nella posizione illustrata sull'unità esterna.
- ▶ Appoggiare l'unità esterna sulla consolle verticale, inserendo i perni filettati degli antivibranti nei supporti.
- ▶ Bloccare i perni filettati sul lato inferiore dei supporti utilizzando dei dadi.
- ▶ Serrare i dadi manualmente.

5. Dati tecnici

5.1 Tabella dei dati

		SK 1
		232964
Altezza	mm	950
Profondità	mm	570

1. Algemene aanwijzingen

Dit document is bedoeld voor de installateur.

Aanwijzing
Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze. Overhandig de handleiding zo nodig aan een volgende gebruiker.

1.1 Geldende documenten

Aanwijzing
Bedienings- en installatiehandleidingen van de warmtepomp


Aanwijzing
Informatie over "Garantie" en "Milieu en recycling" vindt u in de bedienings- en installatiehandleiding van het toestel.

1.2 Meeteenheden

Aanwijzing
Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

2. Toestelbeschrijving

Afmetingen

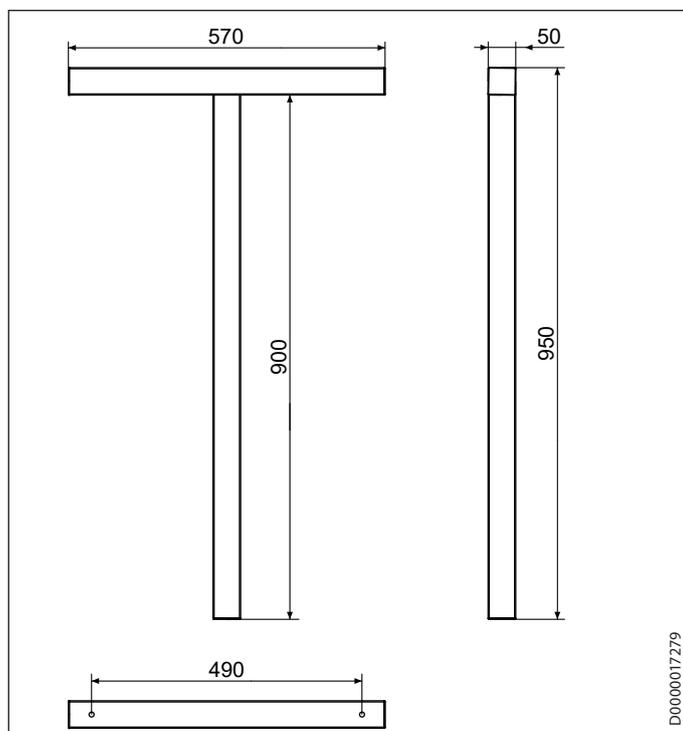


2.1 Leveringsomvang

- 2x Consoledrager
- 4x Draadeind M8x80
- 4x Moer M8
- 4x Onderlegging
- 4x Trillingsdemper met draadaanzet ($\varnothing = 40$ mm, $h = 40$ mm)
- 1x Montagesjabloon

3. Voorbereidingen


Materiële schade
Houd rekening met de maximale belastbaarheid van het systeem (zie het hoofdstuk "Technische gegevens/gegevenstabel").

Aanwijzing
Neem voor het uitgraven van de fundamentgaten de noodzakelijke afstandsmaten in acht.

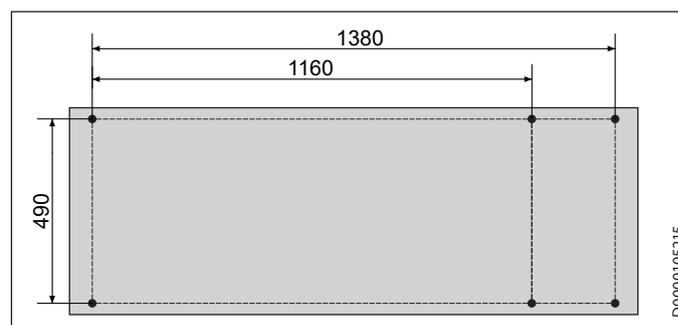

► De afstandsmaten van de bevestigingsgaten vindt u in de volgende tabel.

Toestel	Afstandsmaat
WPL-A 05 HK 230 Premium	1160
WPL-A 07 HK 230 Premium	1160
WPL 15 A(C)S	1160
WPL 20 A(C)	1380
WPL 25 A(C)(S)	1380
WPL-A 09 HK 400 Plus	1380
WPL- A 12 HK 400 Plus	1380
WPL 15 A2W C Premium	1160
WPL 25 A2W C Premium	1380
HPA-O 05.1 CS Premium	1160
HPA-O 07.1 CS Premium	1160
HPA-O 7 (C)S Premium	1160
HPA-O 10 (C) Premium	1380
HPA-O 13 (C)(S) Premium	1380
TTL 5.6 ACS	1160
TTL 7.6 ACS	1160
TTL 15 A(C)S	1160
TTL 20 A(C)	1380
TTL 25 A(C)	1380
TTL 9.5 AC	1380
TTL 12.5 AC	1380

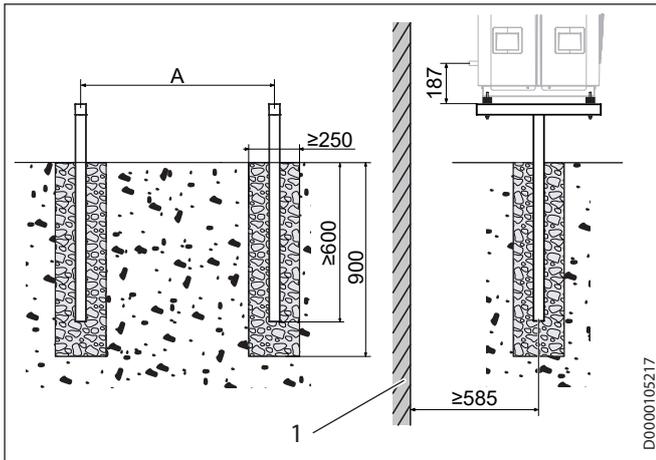


A Afstandsmaat consoledrager

1 Gebouwwand

- Graaf twee fundamentgaten uit. Let op de maten.

4. Montage

4.1 Staande console

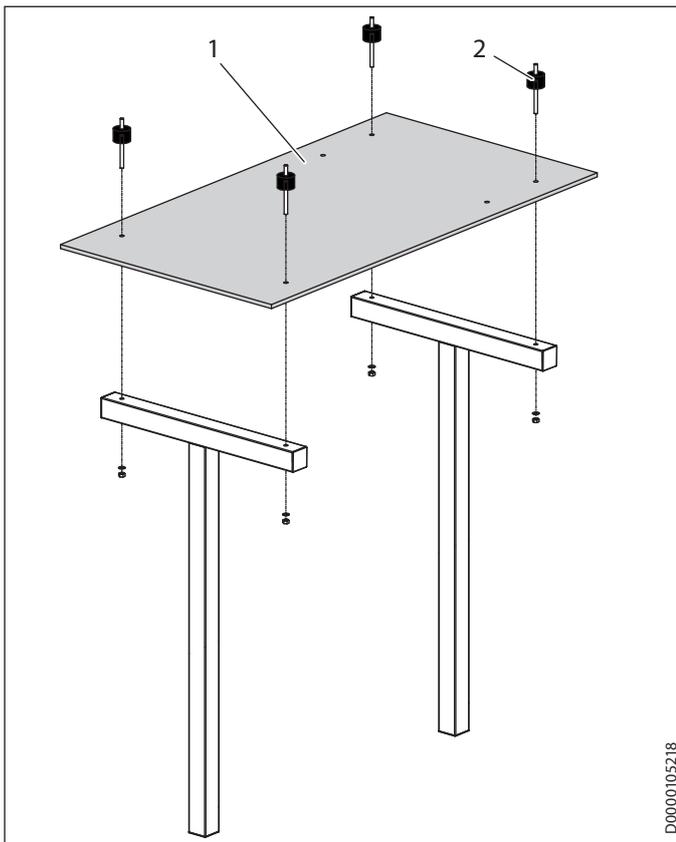

1 Montagesjabloon

2 Trillingsdemper met ingeschroefd draadeind


- Schroef de draadeinden tot aan de aanslag in de trillingsdempers.
- Plaats de montagesjabloon op de consoledrager.



Aanwijzing

Door de montagesjabloon te plaatsen, wordt de console in de juiste positie gehouden.

- Steek de trillingsdempers met de draadeinden door de montagesjabloon in de consoledragers.
- Borg de draadeinden aan de onderzijde van de consoledragers met behulp van moeren.
- Draai de moeren met de hand vast.

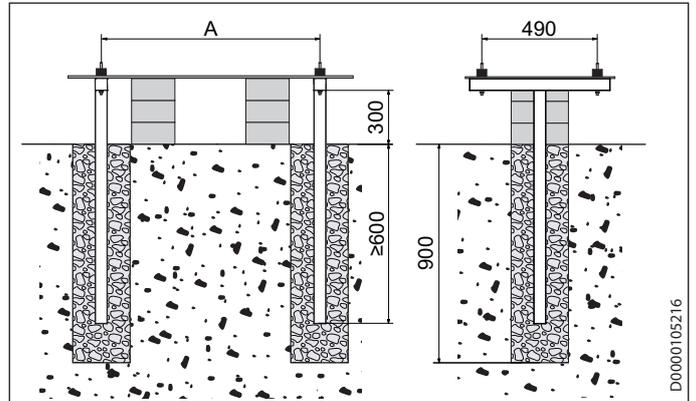

A Afstandsmaat consoledrager

- Plaats de consoledragers in de fundamentgaten.
- Zorg ervoor dat de consoledragers op de vereiste hoogte uit de vloer uitsteken.
- Plaats daartoe geschikte afstandshouders, bijv. tegelstenen, onder de montagesjabloon. Positioneer de afstandshouders dusdanig dat de montagesjabloon niet doorbuigt.
- Controleer de juiste oriëntatie van de standconsole met behulp van een waterpas.
- Lijn de standconsole indien nodig uit door de afstandshouders te verschuiven.
- Selecteer een geschikt betontype. Zorg ervoor dat het beton geschikt is voor roestvrij staal.
- Giet beton in de fundamentgaten.
- Compacteer het beton.




Materiële schade

Laat het beton uitharden. Hou rekening met de aanwijzingen van de betonfabrikant.

- Verwijder de trillingsdempers, de montagesjabloon en de afstandshouders.

4.2 Warmtepomp

- ▶ Schroef de toestelvoeten van het buitentoestel af en doe de toestelvoeten weg.

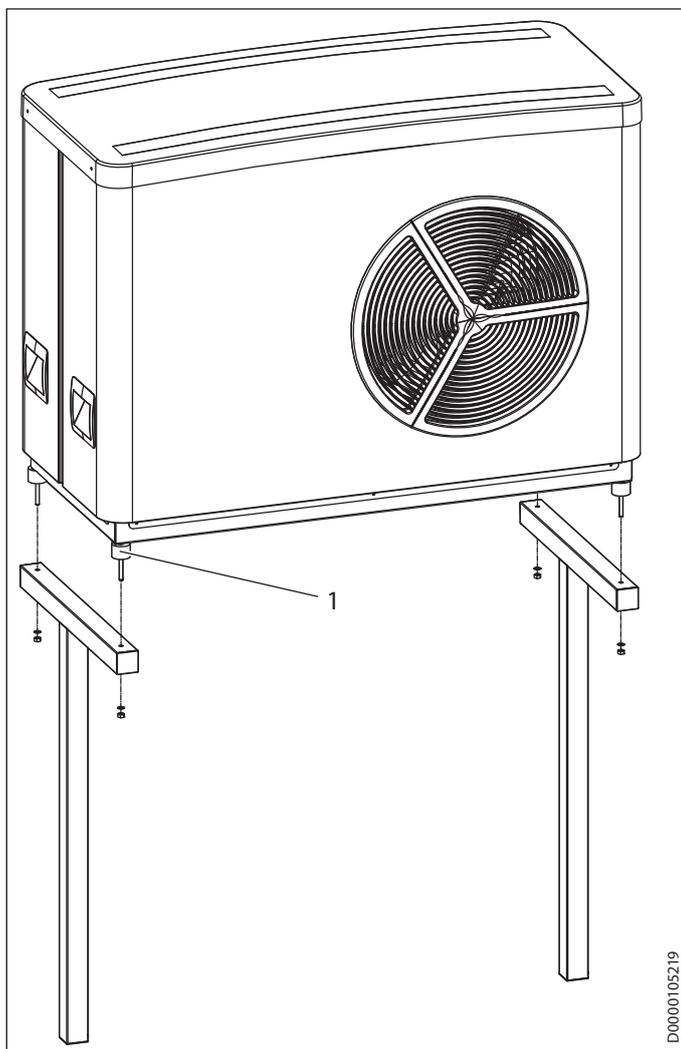

1 Ingeschroefde trillingsdemper met draadeind

- ▶ Schroef de trillingsdempers op de aangegeven positie in het buitentoestel.
- ▶ Plaats het buitentoestel op de standconsole, steek daartoe de draadeinden van de trillingsdempers in de consoledragers.
- ▶ Borg de draadeinden aan de onderzijde van de console-dragers met behulp van moeren.
- ▶ Draai de moeren met de hand vast.

5. Technische gegevens

5.1 Gegevenstabel

		SK 1
		232964
Hoogte	mm	950
Diepte	mm	570

1. Yleisohjeet

Tämä asiakirja on tarkoitettu ammattiasentajille.



Ohje

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä opas.

Mikäli laite luovutetaan eteenpäin, anna myös käyttöopas seuraavalle käyttäjälle.

1.1 Muut olennaiset asiakirjat

Lämpöpumpun käyttö- ja asennusohje



Ohje

Takuuseen, ympäristöön ja kierrätykseen liittyvät tiedot on annettu laitteen käyttö- ja asennusohjeessa.

1.2 Mittayksiköt




Ohje

Ellei toisin ole ilmoitettu, mittayksikkönä on aina millimetri.

2. Laitteen kuvaus

Mitat

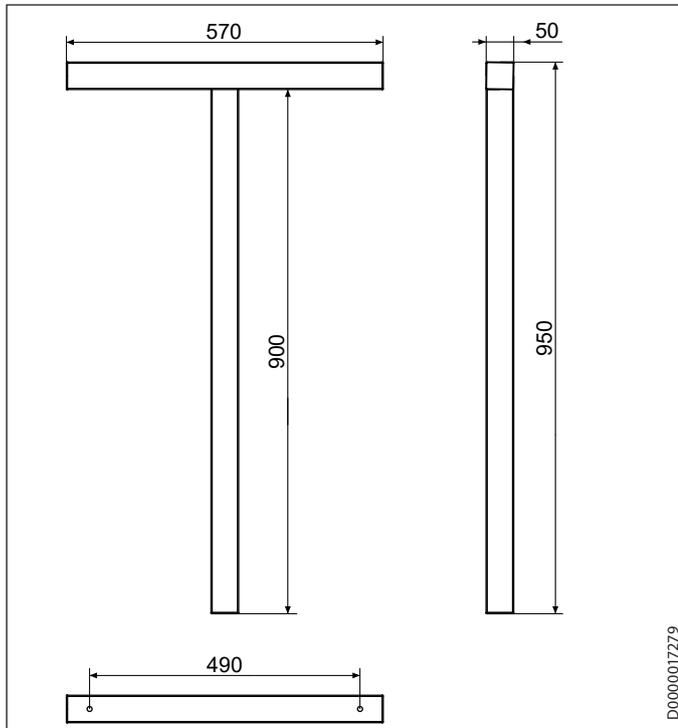

D0000017279

2.1 Toimituksen sisältö

- 2x Kannatinosat
- 4x Kierretanko M8x80
- 4x Mutteri M8
- 4x Aluslevy
- 4x Kierreosalla varustettu tärinävaimennin ($\varnothing = 40$ mm, $h = 40$ mm)
- 1x Asennusmalline

3. Valmistelut




Aineelliset vahingot

Huomioi kannattimen suurin kuormitettavuus (katso luku "Tekniset tiedot / Taulukko").



Ohje


Noudata annettuja etäisyysmittoja alustareikiä tehdessäsi.

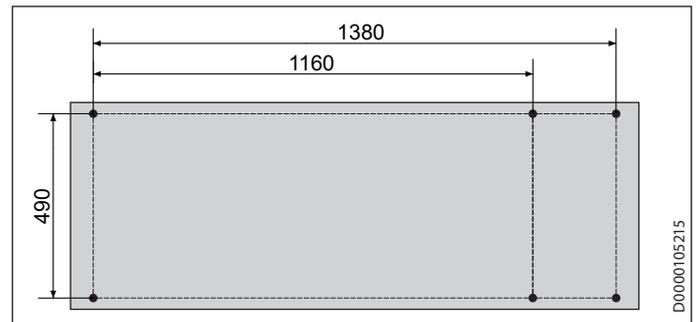

D0000105215

► Katso kiinnitysreikien etäisyydet alla olevasta taulukosta.

Laite	Etäisyys
WPL-A 05 HK 230 Premium	1160
WPL-A 07 HK 230 Premium	1160
WPL 15 A(C)S	1160
WPL 20 A(C)	1380
WPL 25 A(C)S	1380
WPL-A 09 HK 400 Plus	1380
WPL- A 12 HK 400 Plus	1380
WPL 15 A2W C Premium	1160
WPL 25 A2W C Premium	1380
HPA-O 05.1 CS Premium	1160
HPA-O 07.1 CS Premium	1160
HPA-O 7 (C)S Premium	1160
HPA-O 10 (C) Premium	1380
HPA-O 13 (C)S Premium	1380
TTL 5.6 ACS	1160
TTL 7.6 ACS	1160
TTL 15 A(C)S	1160
TTL 20 A(C)	1380
TTL 25 A(C)	1380
TTL 9.5 AC	1380
TTL 12.5 AC	1380

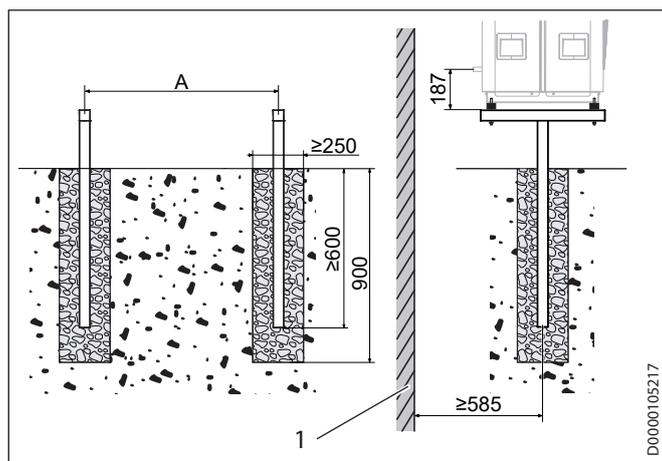


A Ulkoyksikön kannatinosan etäisyyssmitta
1 Rakennuksen seinä

- Tee kaksi reikää alustaan. Noudata mittoja.

4. Asennus


4.1 Lattiakannatin

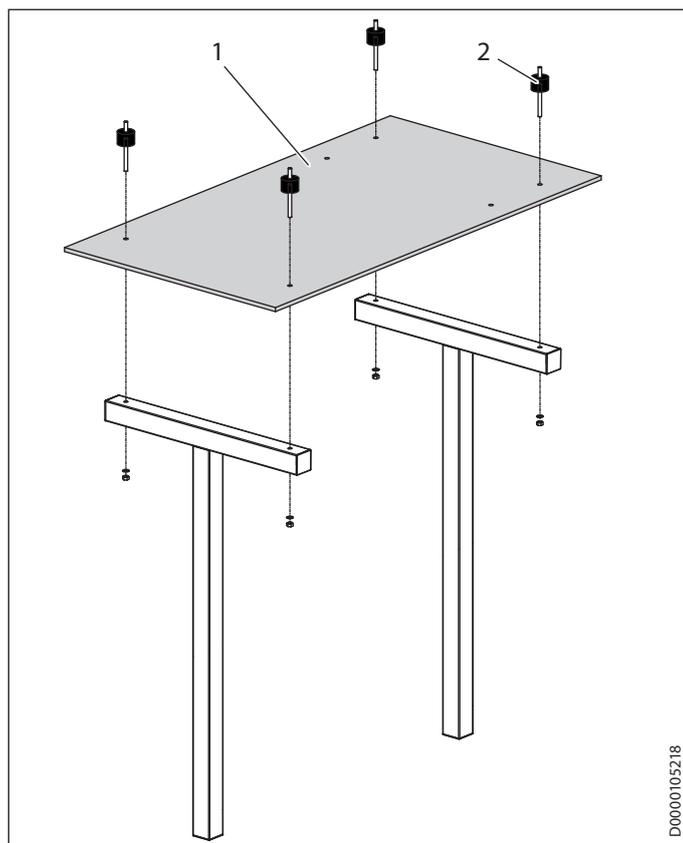

- 1 Asennusmalline
2 Tärinänvaimennin ja kiinniruuvattu kierretanko
- Ruuvaa kierretangot tärinänvaimentimiin vasteeseen saakka.
 - Aseta asennusmalline kannatinosien päälle.

Ohje
Kannatin pidetään oikeassa asennossa asettamalla asennusmalline sen päälle.

- Vie tärinänvaimentimet kierretankoineen kannatinosiin asennusmallineen läpi.
- Kiristä kierretangot muttereilla kannatinosien alapuolelta.
- Kiristä mutterit käsin.

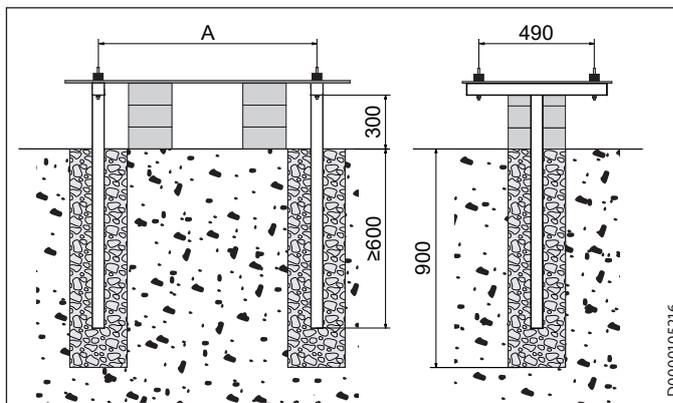

A Ulkoyksikön kannatinosan etäisyyssmitta

- Aseta kannatinosat alustan reikiin.
- Varmista, että kannatinosat ulottuvat lattiasta tarvittavaan korkeuteen.
- Aseta asennusmallineen alle sopivia välikkeitä, esim. tiilikiviä. Sijoita välikkeet niin, että asennusmalline ei taivu.
- Tarkasta vesivaa'an avulla lattiakannattimen oikea kohdistus.
- Kohdista lattiakannatin tarvittaessa välikkeitä siirtämällä.
- Valitse sopiva betonityyppi. Varmista, että betoni soveltuu jaloteräkselle.
- Lisää betonia alustan reikiin.
- Tiivistä betoni.




Aineelliset vahingot

Anna betonin kovettua. Noudata betonin valmistajan ohjeita.

- Irrota tärinänvaimentimet, asennusmalline ja välikkeet.

4.2 Lämpöpumppu

- ▶ Ruuvaa jalat irti ulkoyksiköstä ja hävitä jalat.

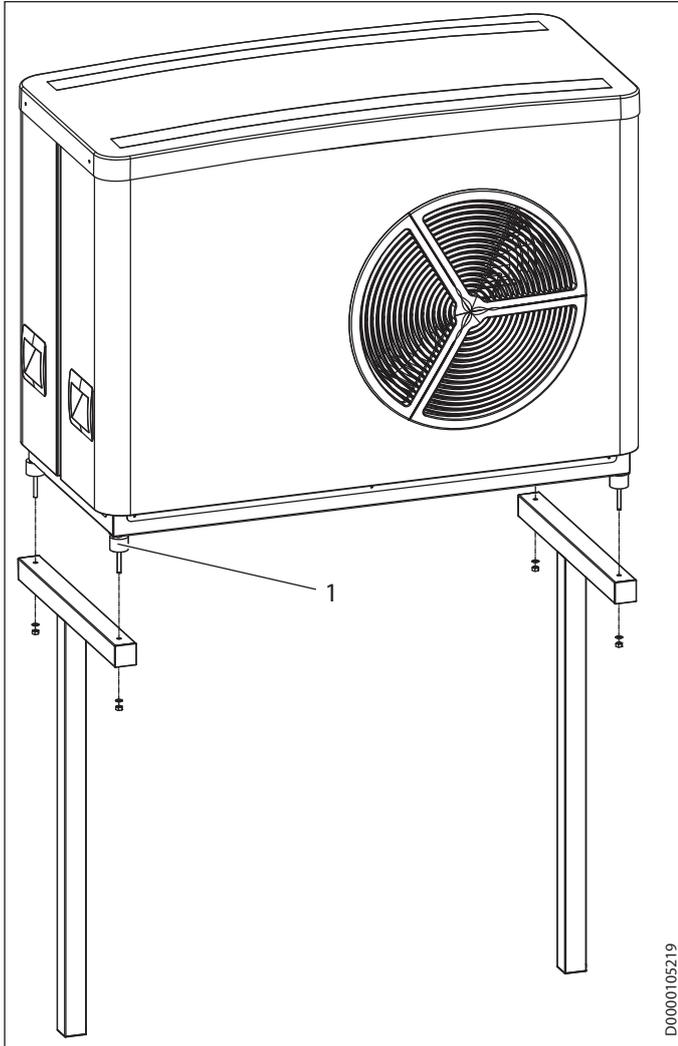

1 Kiinniruuvattu kierretangolla varustettu tärinänvaimennin

- ▶ Kierrä tärinänvaimennin kiinni ulkoyksikköön kuvan mukaisesti.
- ▶ Aseta ulkoyksikkö lattiakannattimen päälle, vie tärinänvaimentimien kierretangot kannatinsiiin.
- ▶ Kiristä kierretangot muttereilla kannatinosien alapuolelta.
- ▶ Kiristä mutterit käsin.

5. Teknisiä tietoja

5.1 Taulukko

		SK 1
		232964
Korkeus	mm	950
Syvyys	mm	570



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 9168

A 293587-43479-9671